Дата: 10/7/2025

КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Тип: SLC6S 6561 H NEW

PRICE LIST SLC NEW 1/9/2024

Температура воздуха на входе	[°C]	30.0
Температура конденсации	[°C]	45.0
Температура горячего газа	[°C]	75.0
Переохлаждение	**[K]**	**0**
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Монтаж		Горизонтальный

Электропитание	**400V-3PH-50Hz**	△	人
Производительность	**[kW]**	**135.51**	**114.58**
Расход воздуха	[m3/h]	35 600	27 900
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	1 440	720
Потребл. ток вентиляторов	**[A]**	3.9	1.9
Скорость вентилятора	[1/min]	660	520
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	42	36

Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	6 x 630	Вес	[kg]	449
Полюсность	[n]	8	Подсоединение, вход	[n]x[mm]	1 x 54
Внутренний объем	[dm3]	33.1	Подсоединение, выход	[n]x[mm]	1 x 54
Поверхность	[m2]	375.5	Кол-во контуров	[n]	1 x 120
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**30.0**	Габаритные размеры	[mm]	3 309 x 2 107 x 1 213

Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Ламели	Al
Коллектор	Cu	Трубки	Cu


* Данные по току относятся к номинальному значению. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены. Уровень шума согласно техническим данным вентиляторов.


LU-VE GROUP


Общество с ограниченной ответственностью «СЭСТ-ЛЮВЭ»

Россия, 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка
Территория ОЭЗ ППТ ЛИПЕЦК, Здание 7
тел: /4742/ 70-95-11, 42-00-51, 42-00-52, 42-00-56, 42-00-60, 42-00-61, 42-00-62, 42-00-63, факс: /4742/ 42-00-64
ИНН 4802009541/КПП 480201001, ОКПО 93920093, ОКВЭД 28.25.1
р/с 40702810200304492051 в ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА Г.ВОРОНЕЖ
к/с 30101810100000000709, БИК 042007709

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

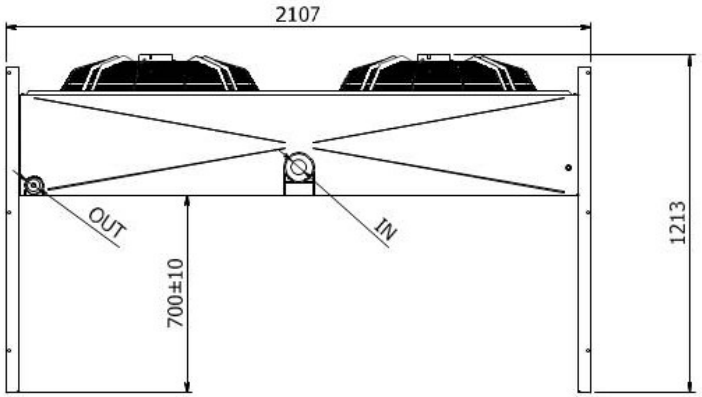

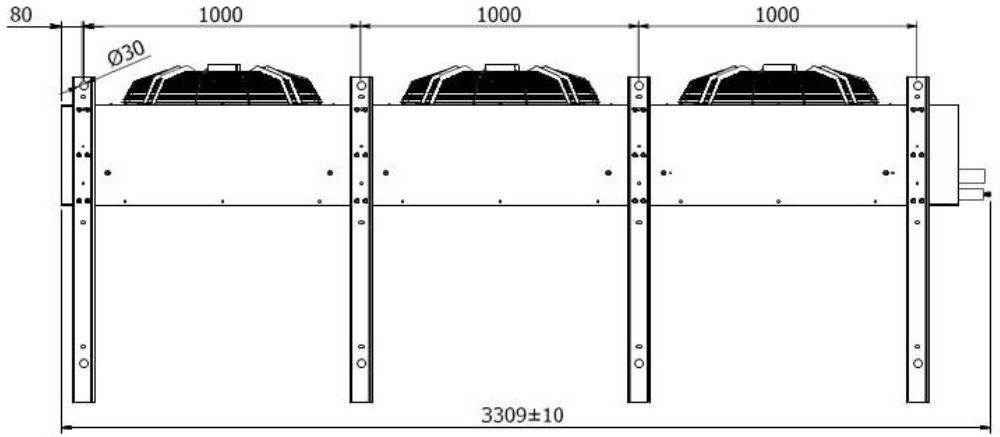

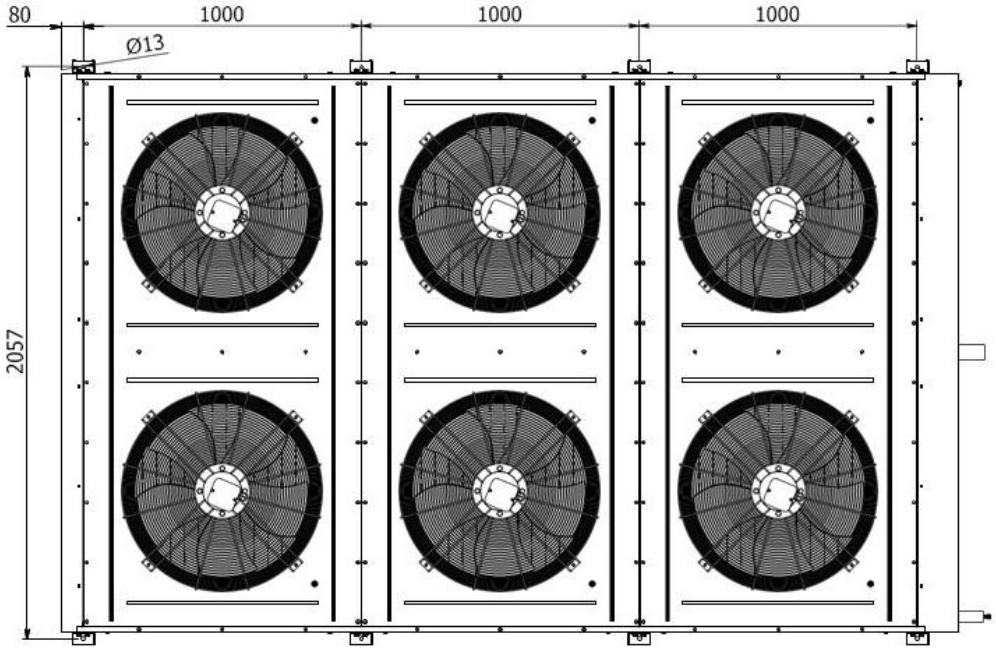

Date 27-06-24	Type: SLC6_ 656_ H NEW
Scale 1:1	LU-VE exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.